



专业	签署	日期

图例： □ 牺牲阳极测试桩
测试桩应置于非爆炸危险区域
△ 绝缘接头测试桩（绝缘接头位置以工艺专业图纸为准）
测试桩应置于非爆炸危险区域
14kg 棒状镁合金牺牲阳极（带填包料）
阳极体安装位置可以根据现场情况进行调整。

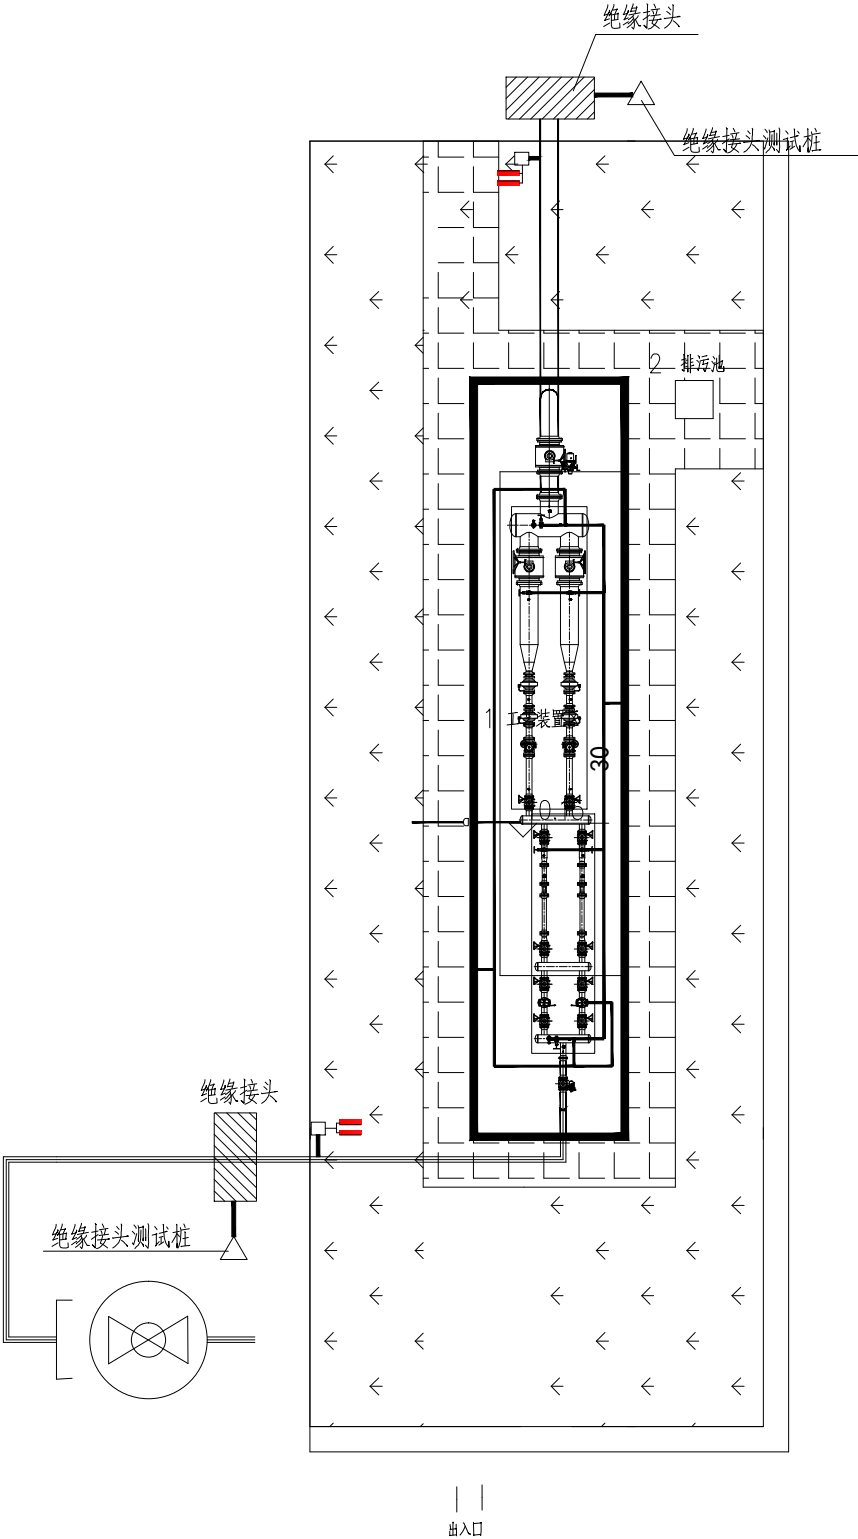

<div>中国市政工程华北设计研究总院有限公司</div>			日期	2022年6月	
			阶段	施工图	
			比例	1:500	
		工程名称	启动区燃气工程（调压站一期）	工号	2021-S-042-017
审核	仝敬辉	设计项目	站场工程	分号	2-2
校核	单丹				
设计	王	图名	#8调压站 总图阳极埋设位置图	图号	D-6
绘图	王				