


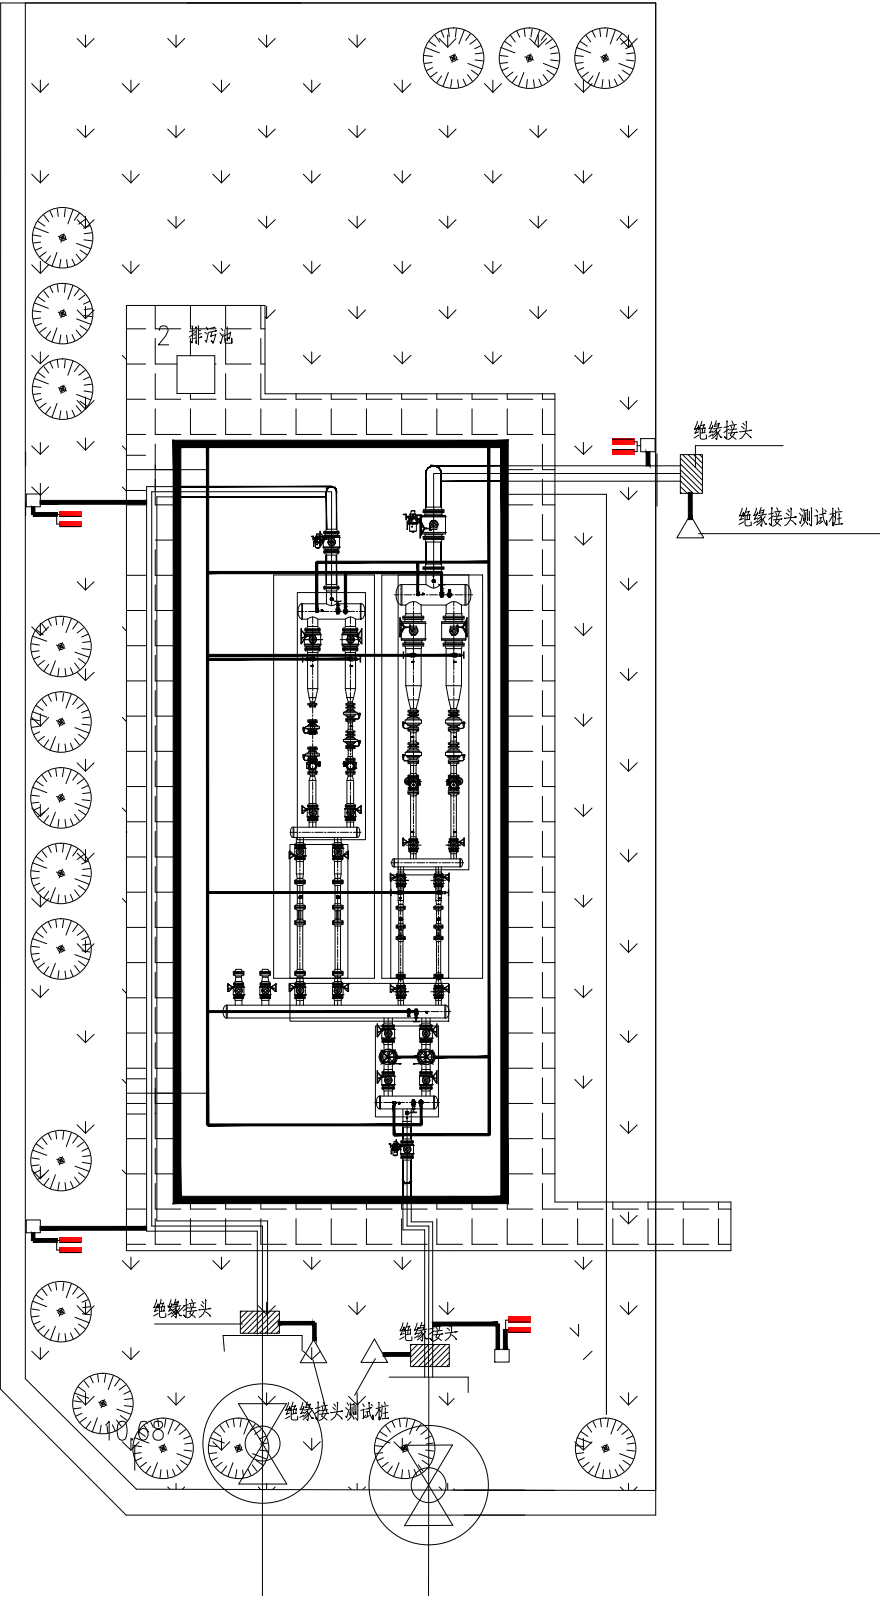



专业	签署	日期

- 图例：
-  牺牲阳极测试桩  
测试桩应置于非爆炸危险区域
  -  绝缘接头测试桩（绝缘接头位置以工艺专业图纸为准）  
测试桩应置于非爆炸危险区域
  -  14kg 棒状镁合金牺牲阳极（带填包料）  
阳极体安装位置可以根据现场情况进行调整。



<div></div> <div>中国市政工程华北设计研究总院有限公司</div>				日期	2022年6月
				阶段	施工图
				比例	1:500
		工程名称	启动区燃气工程（调压站一期）	工号	2021-S-042-017
审核	仝敬辉	设计项目	站场工程	分号	2-1
校核	单丹				
设计	王	图名	#2调压站 总图阳极埋设位置图	图号	D-6
绘图	王				