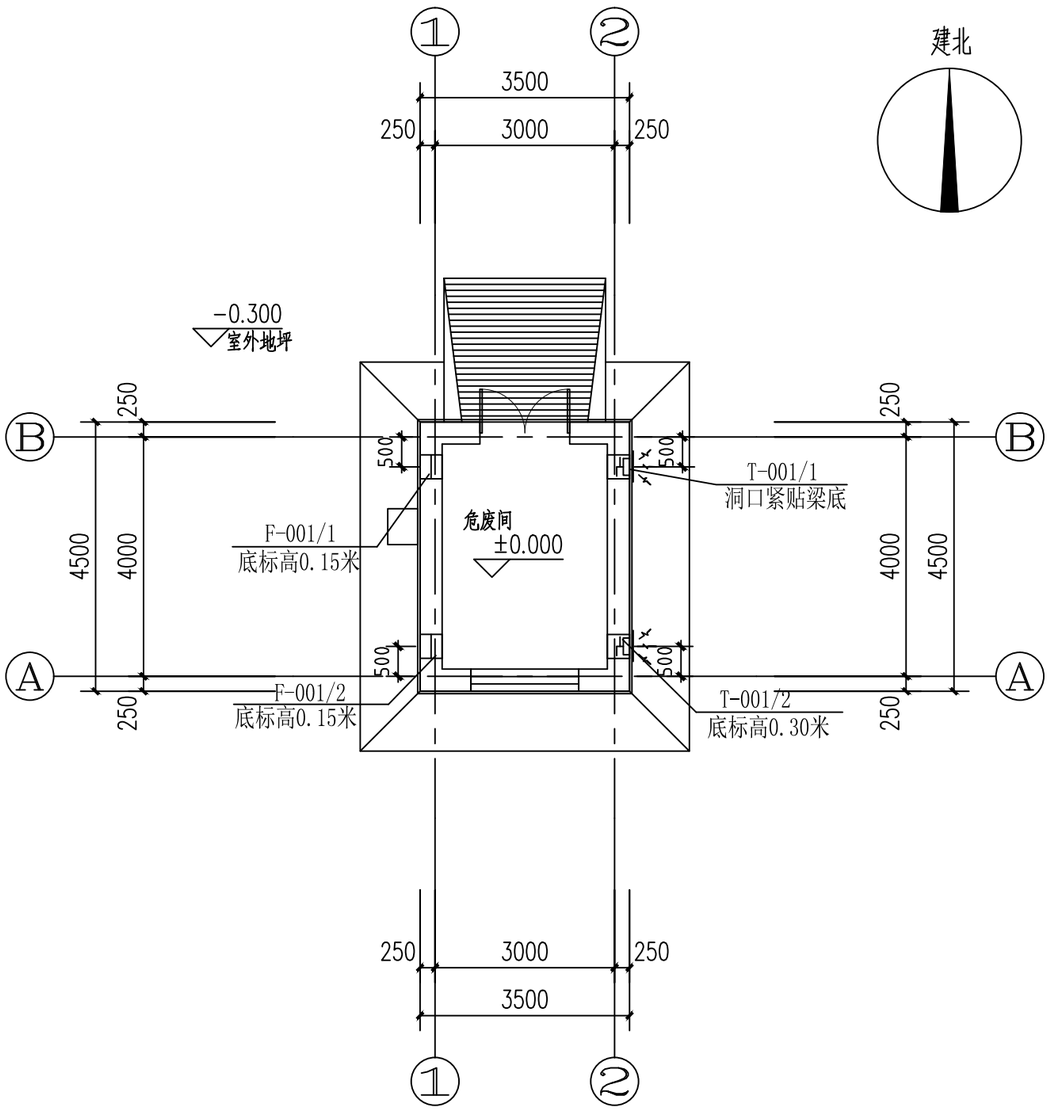

危废间　通风平面图 1:100

图例

轴流风机	
百叶风口	

编号	设备位号	名 称 及 规 格	单位	数量	备　注
1	T-001	防爆轴流式通风机 BT35-11 NO.2.8	台	2	留洞⌀350
		H=38Pa 380V N=0.025kW			配出风百叶及
		15° n=1450r/min L=826m/h			防护网
2	F-001	双层铝合金百叶风口 400×400mm	套	2	

设 备 材 料 表

中油（新疆）石油工程有限公司
工程设计证书：A165000888 甲级　工程勘察证书:B165000888 甲级

设 计	张欢	张欢	延气2-延128井区开发调整配套地面工程(2024-2025年)
校 对	张进元	张进元	
审 核	王双印	王双印	延气2井区场站
审 定	胡翠华	胡翠华	BZ1集气站扩建单元
			危废间 通风平面图

阶　段	施工图	项目号	SXJ24248DD		
比　例	1:100	文件号	DWG-0101HV00-01		
专　业	暖通	日　期	2024.11	版　次	0 版