


说明:

- 1、抱箍与管道间用绝缘胶皮过渡。
- 2、埋地管线上装的非插入式清管器通过指示器，安装时应注意在管沟回填前完成安装。



A	报业主审查	2024.09.30		
版次	描述	日期	编制	批准
版次变迁				

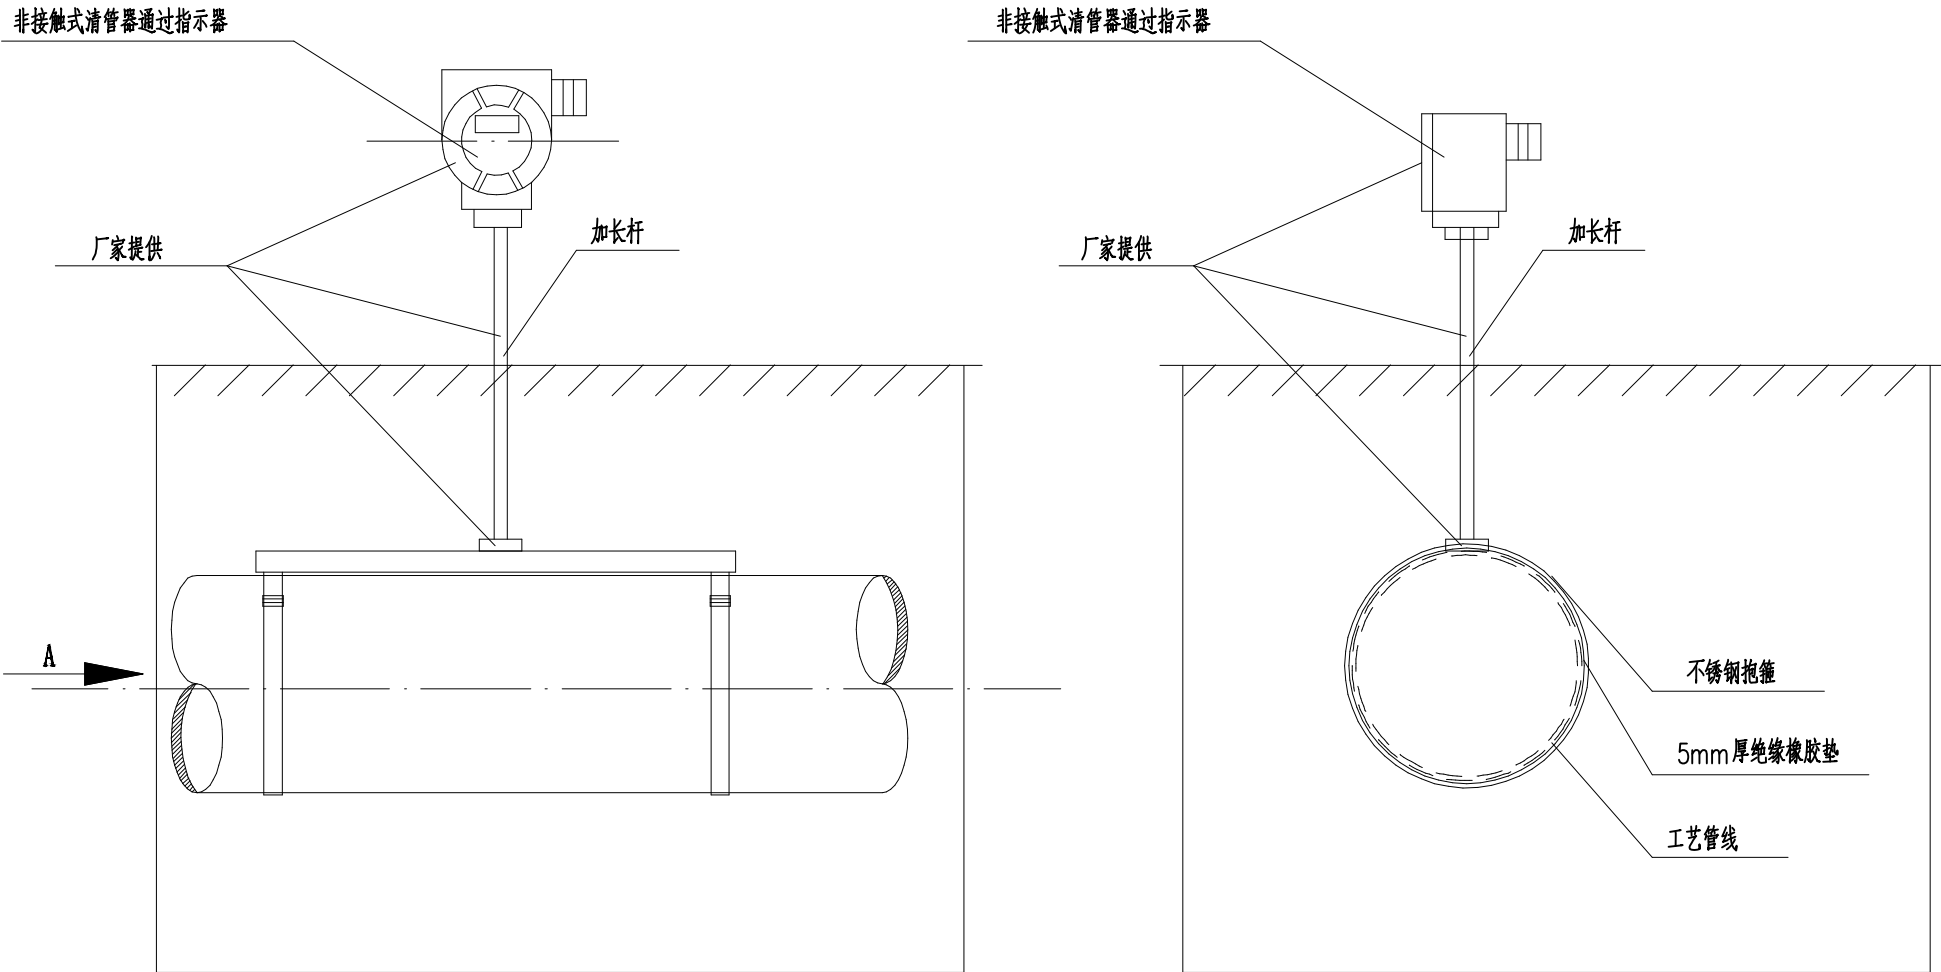

寰宇时代(西安)工程设计有限责任公司

设计证书编号: A261152502 乙级

制图		西安液化天然气(LNG)应急储备调峰项目集输装置区工程			
设计					
校对		集输装置区			
审核					
		非插入式清管器通过指示器安装示意图			
		阶段	施工图	CADD号	DWG-0901IN37-09-00A.DWG
专业	仪表	比例	~	文件号	DWG-0901IN37-09
图幅	A3	日期	2024.09.30	项目号	HY-DD2024002 A版