


序号	位 号
1	37PG003
2	37PG004

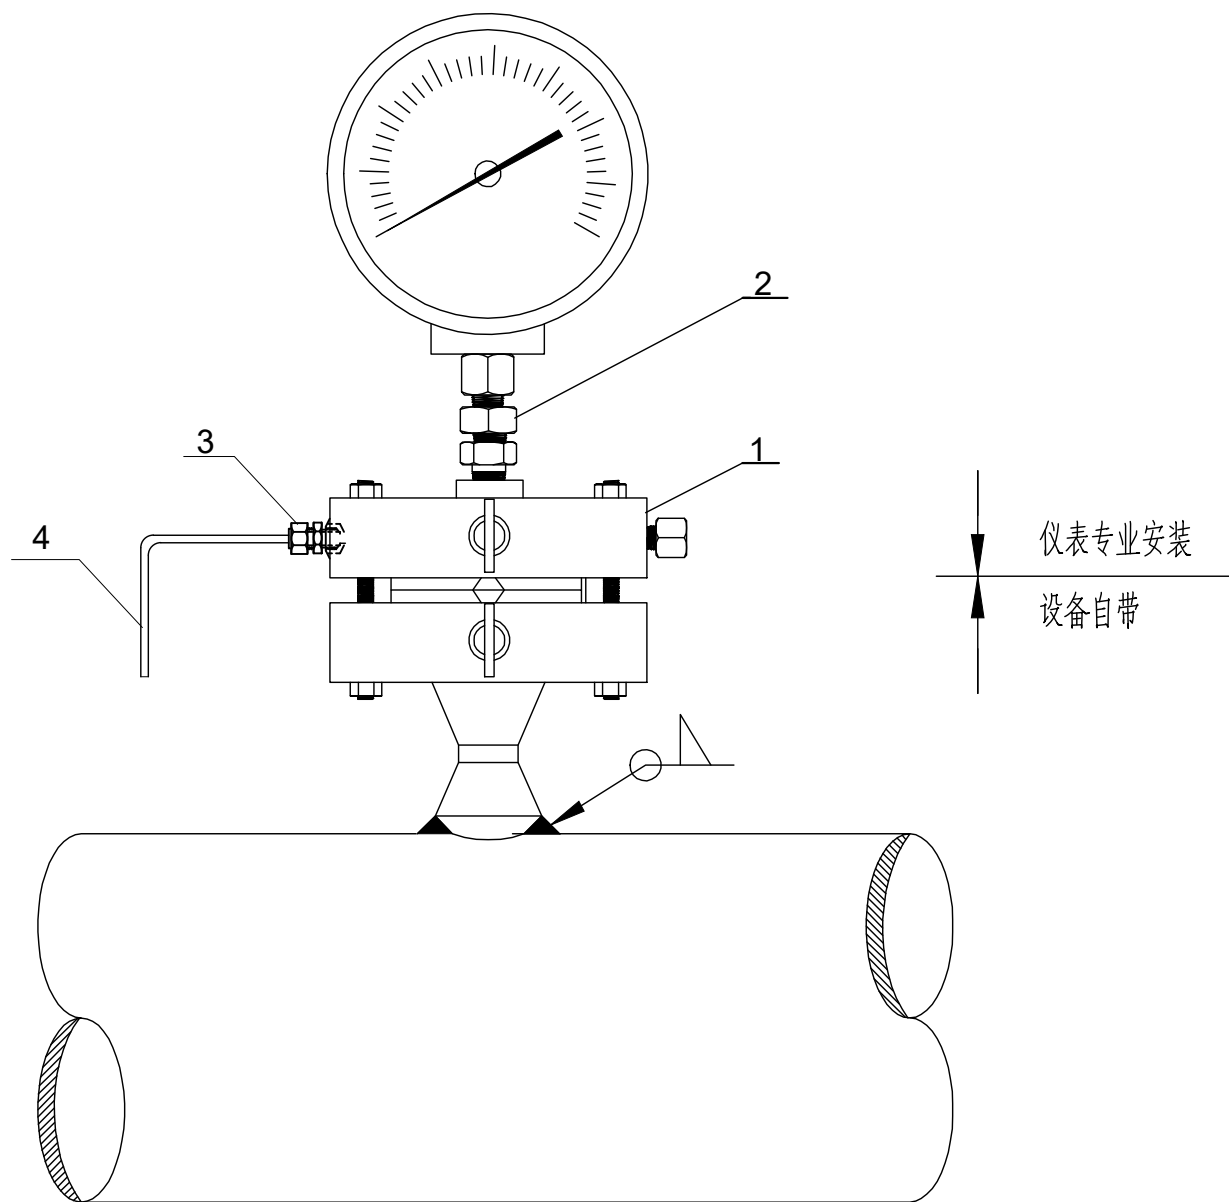

说 明:

- 1、本图适用于压力表在设备上安装。  
2、压力表的过程接口为M20x1.5(M)。  
3、法兰截止阀配套1/4"NPT放空口，该口均应安装相应卡套及不锈钢管，安装孔的位置以实际产品为主，安装时应保证放空管线不正对操作人员。

4	不锈钢管	ø1/4"×0.035"	316SS	m	0.3	
3	卡套式终端接头	1/4"NPT(M)-ø1/4"	316SS	个	1	
2	压力表活接头	M20x1.5(F)-1/2"NPT(M)	316SS	个	1	配套密封垫
1	法兰截止阀	1/2"RF法兰-1/2"NPT(F)×2 带1/4"NPT(F)泄放口	316SS	个	1	配套放空阀
编号	名 称	型号及规格	材料	单位	数量	备 注

设 备 材 料 表



寰宇时代(西安)工程设计有限责任公司

设计证书编号: A261152502 乙级

制 图		西安液化天然气(LNG)应急储备调峰项目集输装置区工程				
设 计						
校 对						
审 核						
		集输装置区				
		压力表设备上安装图				
		阶 段	施工图	CADD号	DWG-0901IN37-04-00A.DWG	
专 业	仪表	比 例	~	文件号	DWG-0901IN37-04	
图 幅	A3	日 期	2024.09.30	项目号	HY-DD2024002	A版

A	报业主审查	2024.09.30		
版 次	描 述	日 期	编 制	批 准
版 次 变 迁				